



Bandeirante Energia S.A.
 Rua Gomes de Carvalho; 1996 - Vila Olímpia
 04547 006 São Paulo SP
 www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
 I.E. 115.026.474.116
 Insc. Única Reg. Esp.
 Processo SF-5-13753/2000

NotaFiscal/Conta de Energia Elétrica nº 001.494.935

Cliente / Endereço de Entrega

MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA
 RUA VICTORIO PARTENIO 142
 SL 02
 08780-410 VILA OLIVEIRA / MOGI DAS CRUZES - SP
 CLASSIFICAÇÃO: 310-COMERCIAL
 COD. IDENT. 0033213151 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
 TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V BIFÁSICO
 ROTEIRO DE LEITURA: B16MC04M00218
 NR Medidor: 13467266

Datas

Emissão 26/10/2015 Apresentação 29/10/2015

Central de Atendimento
 ao Cliente - 24h
 0800 721 0123

Número da Instalação

150639208

Data de Vencimento

09/11/2015

Conta do Mês

Outubro/2015

Atenção

Bandeira Tarifária Vigente para Faturamento: VERMELHA
 Nº dias Fat. Bandeira Vermelha (BVM): 31 dias (23/09/2015 a 23/10/2015)
 Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Reservado ao Fisco: 8C69.983F.16A6.877B.D5A5.4579.DD32.B32D

Referência de Débito Automático: 190033099857

Descrição de Consumo

Descrição	Nr do Medidor	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const.Mult.	Qtdde Kwh mês
	13467266	1.972	2.012	1,00000	40,00

Periodo de Faturamento

Leitura Anterior 22/09/2015
 Leitura Atual 23/10/2015
PREV. PROXIMA LEITURA 20/11/2015

Local de Consumo

MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA
 CNP.J/CPF/CI: 10115711880
 RUA VICTORIO PARTENIO 142
 SL 02
 08780-410 VILA OLIVEIRA / MOGI DAS CRUZES - SP

Detalhes de Faturamento

Descrição	Quantidade	Preço Médio	Total (R\$)
Consumo	50,00 KWH	0,64780000	32,39

Descrição	Quantidade x	Tarifa (R\$)	Total (R\$)
Consumo BVM	50,00 KWH	(TUSD + TE)	24,07
CIP - Contribuição Municipal		0,21145839 + 0,27007613	0,72

Tributos	B. Cálculo	X	Aliquota	=	Total (R\$)
PIS	32,39		1,37%		0,44
COFINS	32,39		6,34%		2,05
ICMS	32,39		18,00%		5,83

Aviso

Faturado pelo custo de disponibilidade do sistema elétrico

Valor Total a Pagar

R\$ 33,11

Consumo mês / kWh

40

Atenção

ANEEL reajusta tarifas da EDP Bandeirante em 16,14%, válidas a partir de 23/10/2015, conforme REH 1.973, de 20/10/2015.

Caro Cliente

Agradecemos a pontualidade no pagamento


CEF162503112015021790000121

33,11RD1003



Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP
www.edp.com.br

CNPJ 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5-13753/2000



Cliente / Endereço de Entrega

MARCIO LUIZ ALVINO DE SOUZA
RUA VICTORIO PARTENIO 142
SL 02
08780-410 VILA OLIVEIRA / MOGI DAS CRUZES - SP
CLASSIFICAÇÃO: 310-COMERCIAL
COD. IDENT. 0033213151 COD. FISCAL OPERAÇÃO: 5253
TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V BIFÁSICO
ROTEIRO DE LEITURA: B16MC04M00218
NR Medidor: 13467266

Datas

Emissão 26/10/2015 Apresentação 29/10/2015

Número da Instalação

150639208

Data de Vencimento

09/11/2015

Conta do Mês

Outubro/2015




Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00)
Conselho de Consumidores da Bandeirante Energia: www.edp.com.br/energia/utilidades/conselho_de_consumidores/o_conselho.asp
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167**
(Ligação gratuita de telefones fixos)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

Central de Atendimento ao Cliente
Tel. 0800 721 0123
Para solicitação de serviços e informações 24 horas gratuito

Acesse: www.edp.com.br

facebook.com/edpbr

@edpbr

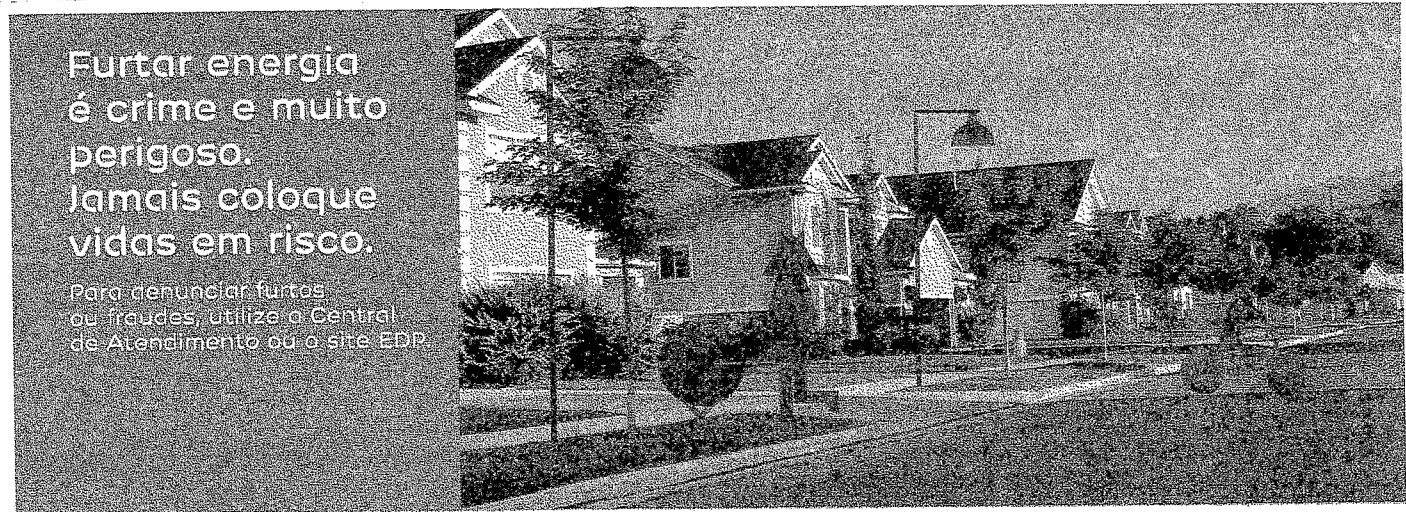

Furtar energia é crime e muito perigoso. Jamais coloque vidas em risco.

Para denunciar furtos ou fraudes, utilize o Central de Atendimento ou o site EDP

Remetente
Bandeirante Energia S.A.
Rua Gomes de Carvalho, 1996 - Vila Olímpia
04547 006 São Paulo SP

Para uso do Correio

Data / / Reintegrado ao serviço postal em Assinatura e Número do Entregador

Mudou-se Recusado Ausente Falecido Desconhecido Não Procurado Endereço Insuficiente Não existe o número indicado

Indicadores de Qualidade

O cliente tem direito de solicitar, a qualquer tempo, a apuração do DIC, FIC e DMIC e ser compensado em caso de ultrapassagem do limite permitido. Módulo 8 - PRODIST. Quanto menor o indicador apurado, melhor a qualidade. O processo de apuração dos indicadores técnicos da EDP é certificado pela norma ISO 9001:2008.


Conjunto: MOGI CIDADE

AGO/2015	DIC	FIC	DMIC
Meta Mensal	4,71	3,17	2,60
Apurado	0,00	0,00	0,00

Tempo total (em horas) em que a unidade consumidora ficou sem

Autoleitura

Informe sua autoleitura, ligue para o Teletendimento EDP-0800 721 0123. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, da direita para a esquerda, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data da leitura.

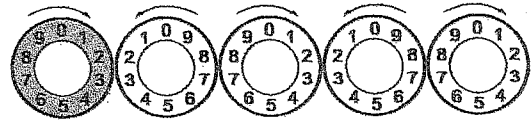

DATA DA LEITURA / /

Histórico de consumo (kWh)

ANO	2015	2014
OUT	40	
SET	48	

Detalhe do Valor Faturado (R\$)

Energia Elétrica	13,36
Distribuição	5,26
Transmissão	1,13